


7

RG-AB-sekcja II.

Napięcie nierezerwowane

9

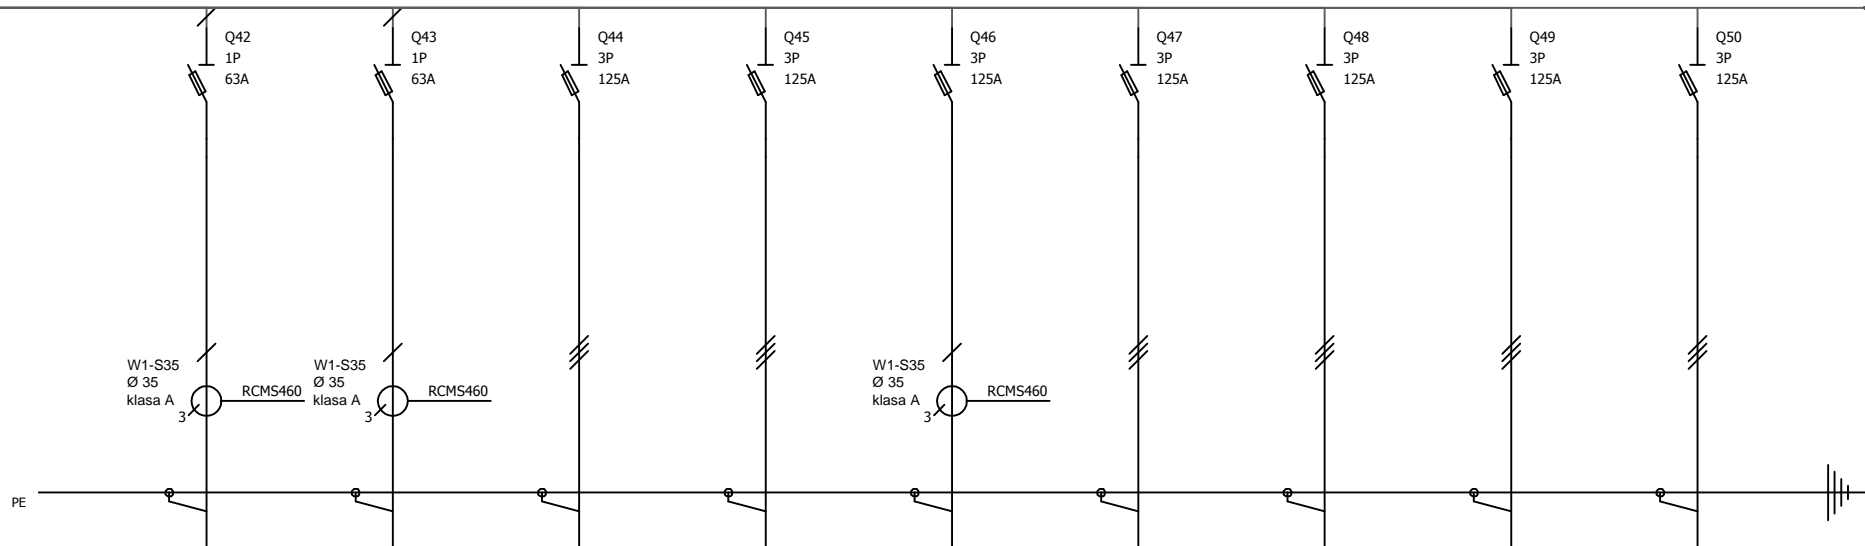

Oznaczenie urządzenia	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50
Prąd wkładki bezpiecznik.	50A	50A		100A	50A				
Nr WLZ									
Moc									
Opis	Rozdzielnice piętra 6 TI-6A2 zasilanie rezerwowe	Rozdzielnice piętra 7 TI-7A2 zasilanie rezerwowe	Rezerwa	Rozdzielnica TW-8B1 wentylacja klimatyzacja	Rozdzielnice piętra 3 TI-3A2 zasilanie rezerwowe	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Typ kabla	YLY 3x16 mm2	YLY 3x16 mm2		YLY 5x25 mm2	YLY 3x16 mm2				
Stan	Proj.	Proj.		Proj.	Proj.				