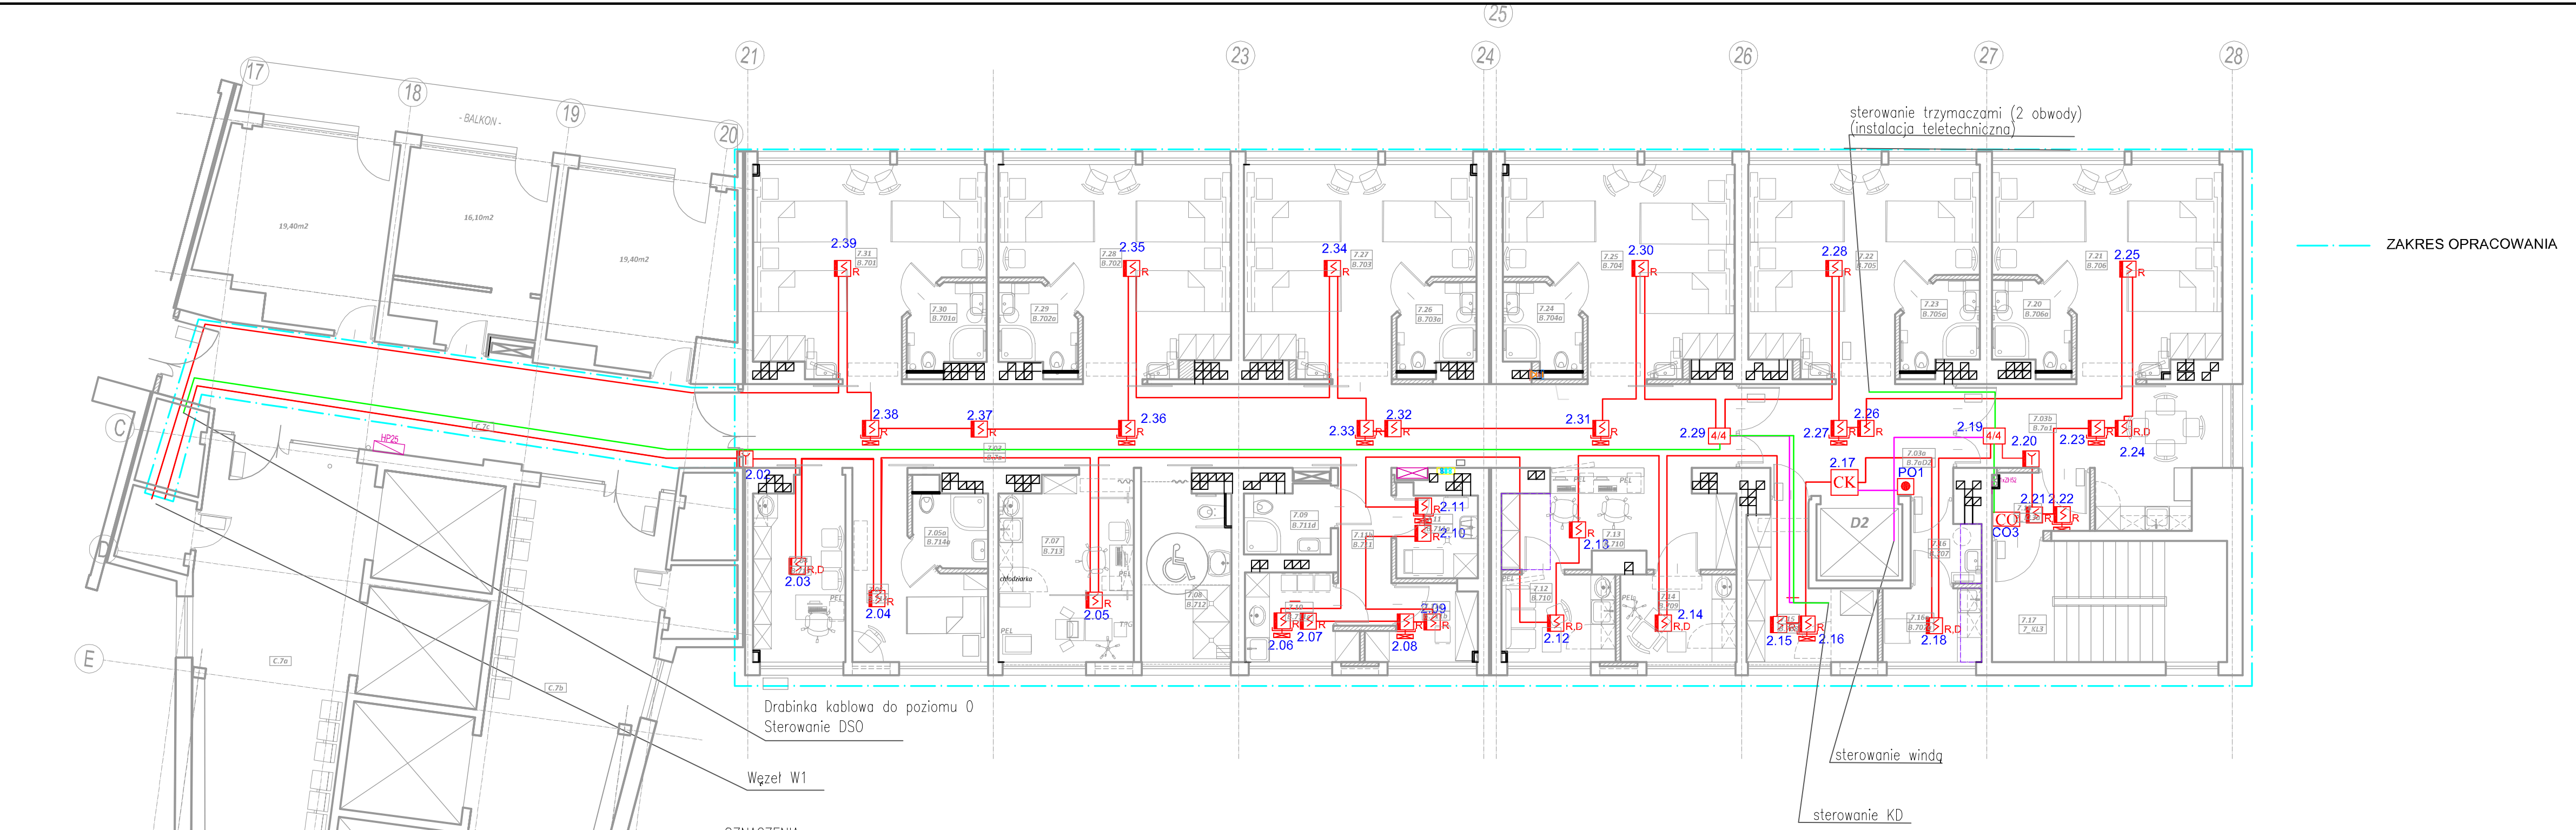

OZNACZENIA:

- ręczny przycisk oddymiania
- optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym
- optyczna czujka dymu
- czujka wielodetektorowa
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- wskaźnik zadziałania
- centrala klap oddymiania
- moduł wyjściowy (4wy)
- moduł wyjściowo wejściowy (4wy/4we)
- istniejąca centrala klapy oddymiania
- opis elementu pętli: 2–nr pętli 30–numer elementu w pętli
- przejście pomiędzy kondygnacjami
- YnTKSYekw1x2x0,8

UWAGA:
Węzeł W1 doposażyć w moduł MLD–61

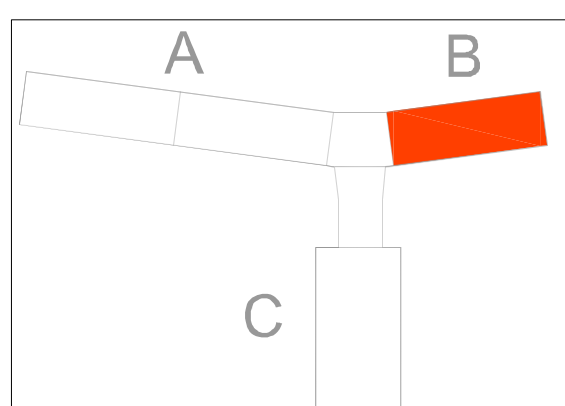

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko: mgr inż. Stanisław Latos	Podpis	Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Data: 08.2015	Stadium: PW
						Skala: 1:100

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Inwestycja:
„Przebudowa Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie słaboprądowej sieci strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych) chirurgicznego w segmencie B budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14."

Lokalizacja:
DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/30 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: System sygnalizacji pożaru

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **SSP-7B-1**