


3

RG-AB-sekcja I.

Napięcie rezerwowane

5

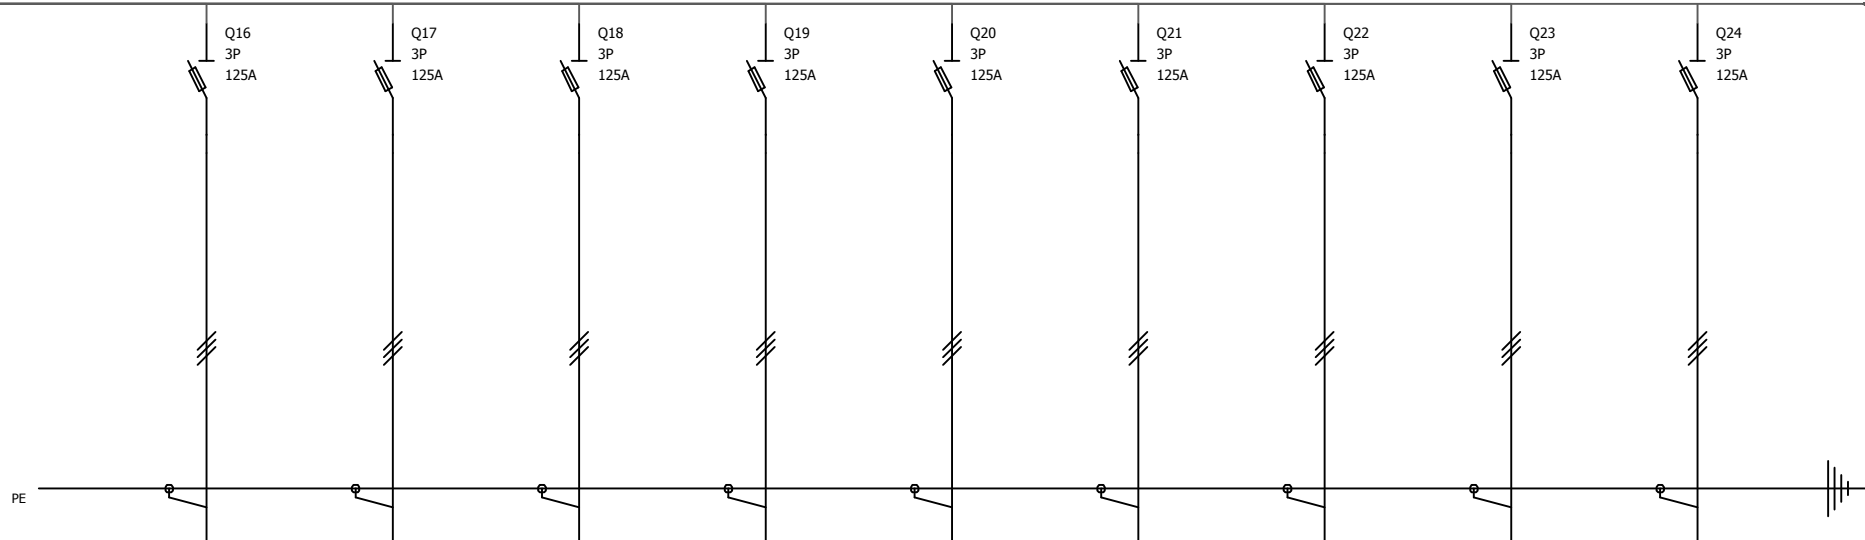

Oznaczenie urządzenia	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
Prąd wkładki bezpiecznik.	100A	100A	100A	100A	125A				
Nr WLZ									
Moc									
Opis	Rozdzielnice piętra 3 TO-3A1 TO-3A2 TO-3B2	Rozdzielnice piętra 4 TO-4A1 TO-4A2 TO-4B2	Rozdzielnice piętra 6 TO-6A1 TO-6A2 TO-6B2	Rozdzielnice piętra 7 TO-7A1 TO-7A2 TO-7B2	proj. TUPSK-AB UPSK-2	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Typ kabla	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x50 mm2				
Stan	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.				