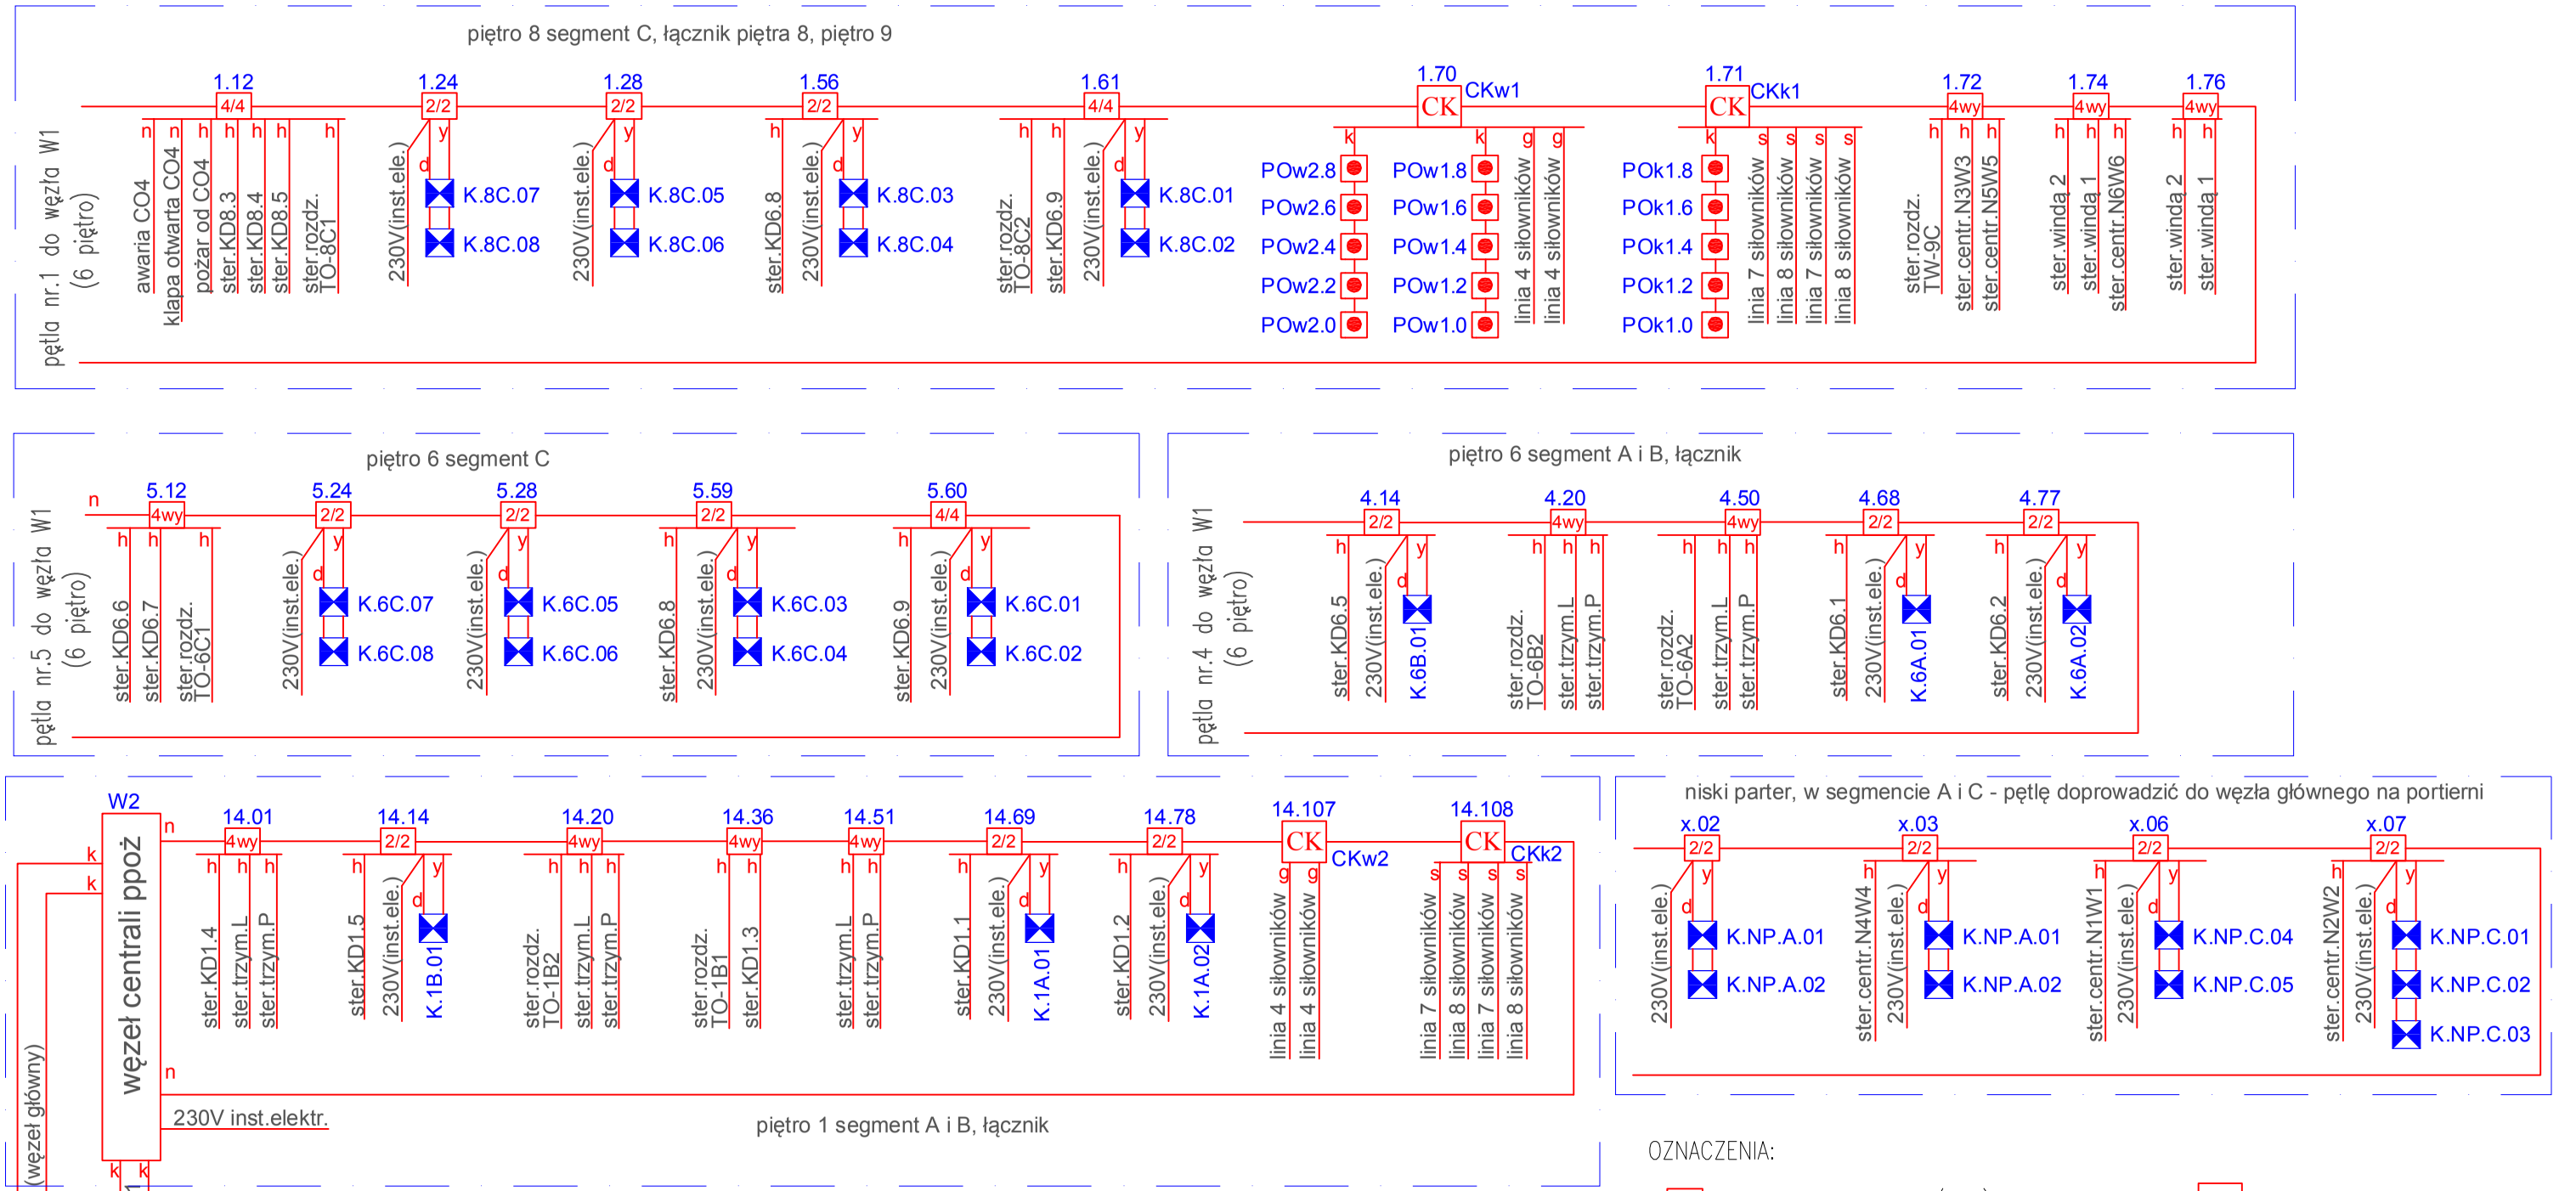

węzeł centrali ppoż w składzie:
- moduł 2-pętlowy
- dwa moduły sieciowe
- zasilacz 150W
- dwa akumulatory 45Ah
- miejsce na kolejne moduły pętlowe

UWAGA:
Na schemacie przedstawiono elementy poza ręcznymi i automatycznymi ostrzegaczami pożaru. Ostrzegacze wyszczególniono w tabelach opisu.

OZNACZENIA:

4wy – moduł wyjściowy (4wy)

2/2 – moduł wyjściowo wejściowy (2wy/2we)

– klapa odcinająca

2.30 – opis elementu pętli: 2–nr pętli 30–numer elementu w pętli

CK – centrala klap oddymiania

– przycisk oddymiania

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

h – HDGs2x1
y – YnTKSY2x2x0,8
n – YnTKSYekw1x2x0,8
d – YDY 3x1
g – HDGs3x2,5
s – HDGs3x4
k – HTKSH4x2x0,8

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Data 08.2015
Opracował	Nazwisko	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Data 08.2015

Stadium: PW
Skala: bs.

Inwestor: Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Inwestycja: Przebudowa oddziałów szpitalnych na: Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego oraz Bloki Operacyjne: Neurochirurgii i Chirurgii Przewodu Pokarmowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych zlokalizowanych w segmentach A, B i C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14, dz. ewid. 1/10, 7/29, 7/36 obr. Ligota.

Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: System sygnalizacji pożaru
Schemat ideowy

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **EA/I.13P**