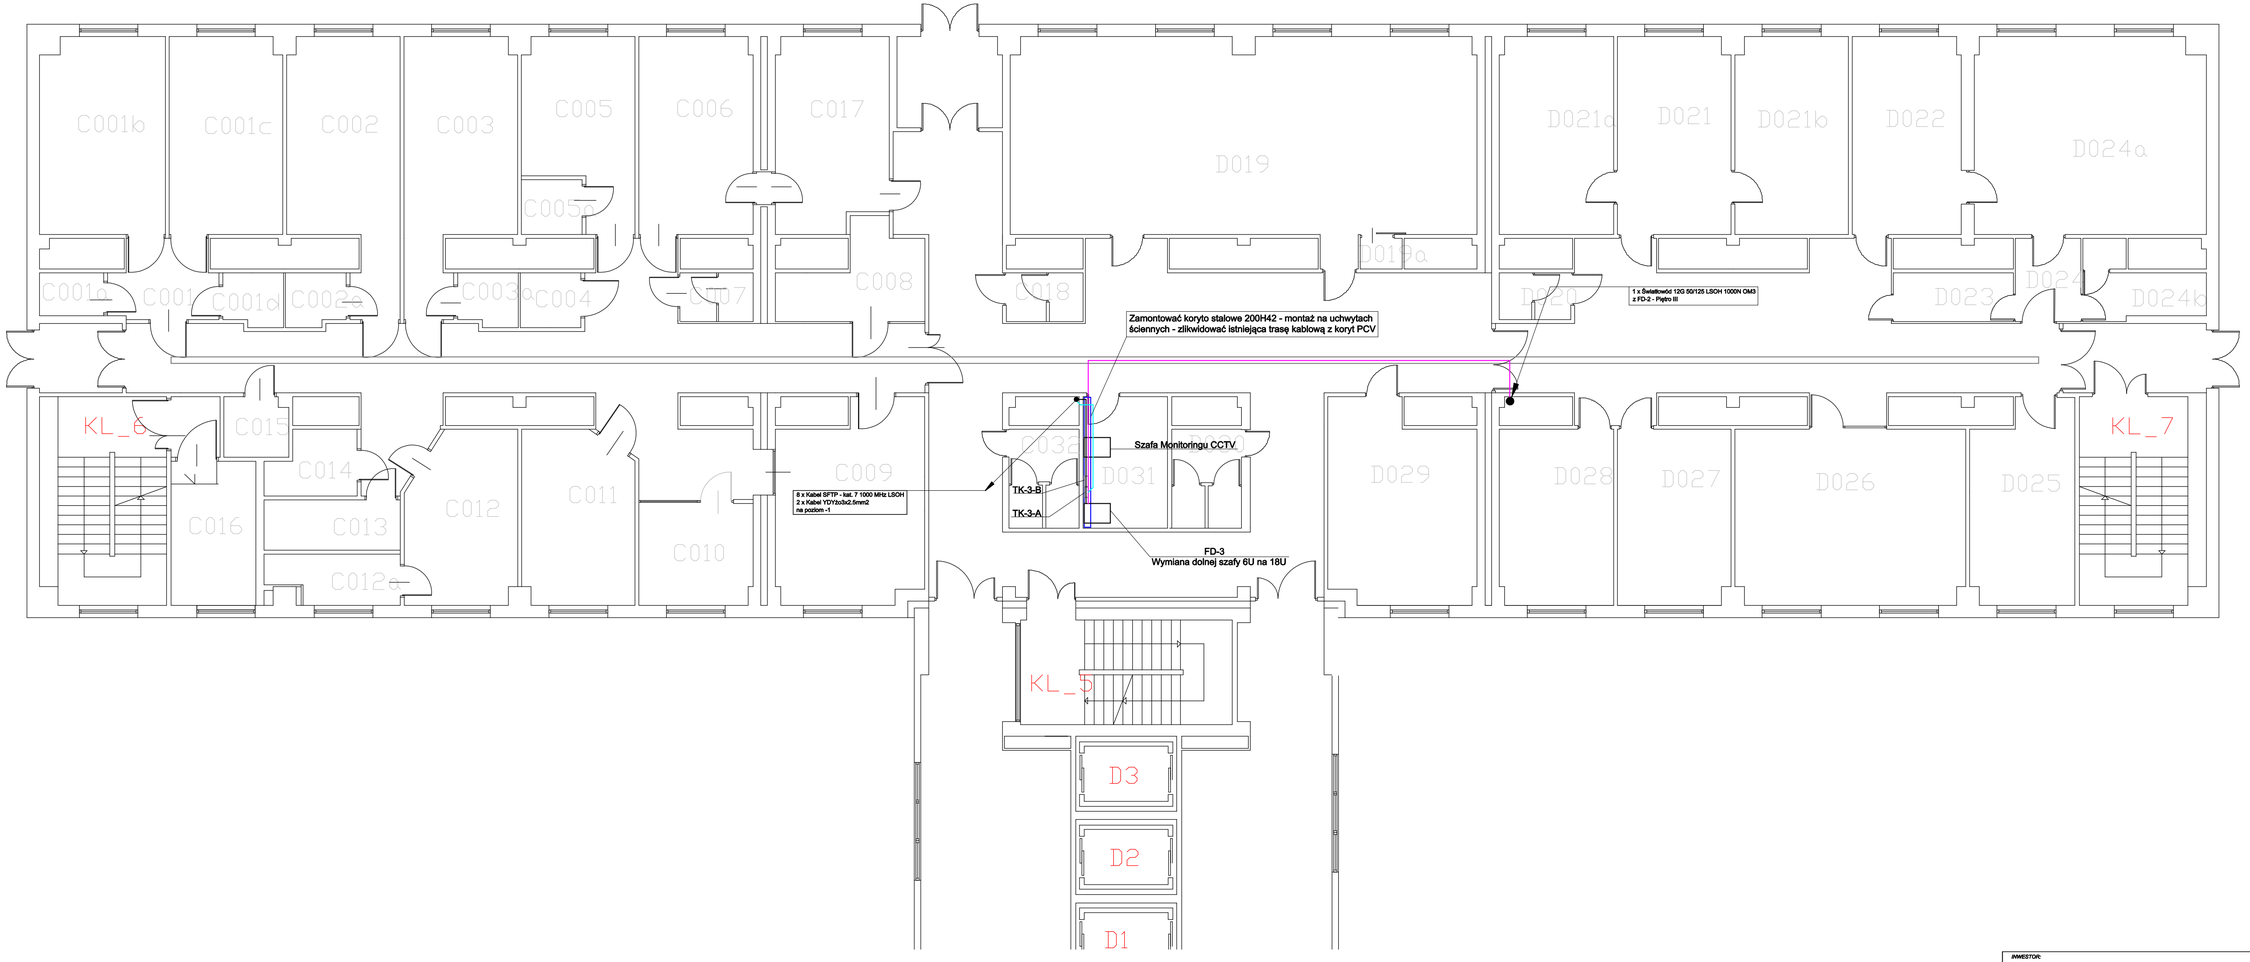

LEGENDA:

- Przewód YDYżo 3x2.5mm2 450/750V
- Kabel SFTP - kat. 7 1000 MHz LSOH
- Istniejąca trasa kablowa z koryt stalowych

UWAGI:

1. Przewody sieci LAN oraz kable elektryczne prowadzone w wspólnych kanałach kablowych należy oddzielić przegrodą separacyjną.
2. Kolorem szarym zaznaczono istniejące trasy kablowe
3. Przepusty kablowe przez strefy wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć masą o odporności ogniwej nie mniejszej niż wyznaczona strefa
4. Trasy koryt kablowych, osprzęg instalacyjny, wspólny dla części elektrycznej i logicznej projektu.
5. Dokładną lokalizację PEL oraz wysokość montażu każdorazowo ustalić z inwestorem na etapie realizacji.

INWESTOR:
Uniwersytecka Centrum Okulistyki i Onkologi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katowice, ul. Ceglana 35

BIURO PROJEKTOWE:
infoLok
40-684 Katowice ul. Wspólna 26/2
www.infolok.com.pl infolok@infolok.com.pl

Zespół autorski	PODPIS
mgr inż. Grzegorz Latocha nr upr: PO/AD0166/03 w spec. okablowanie strukturalne Voltion	
mgr inż. Tomasz Knapik nr upr: MAP/0052/POOE/13 w spec. elektryczne	

OBIEKT/INWESTYCJA:
ROZBUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ SIECIĄ ELEKTRYCZNĄ

DATA: 07.2014
SKALA: 1:100
BRANŻA: E

TYTUŁ RYSUNKU:
Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego - partar - Punkt dystrybucyjny FD-3

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYSUNKU: E-6