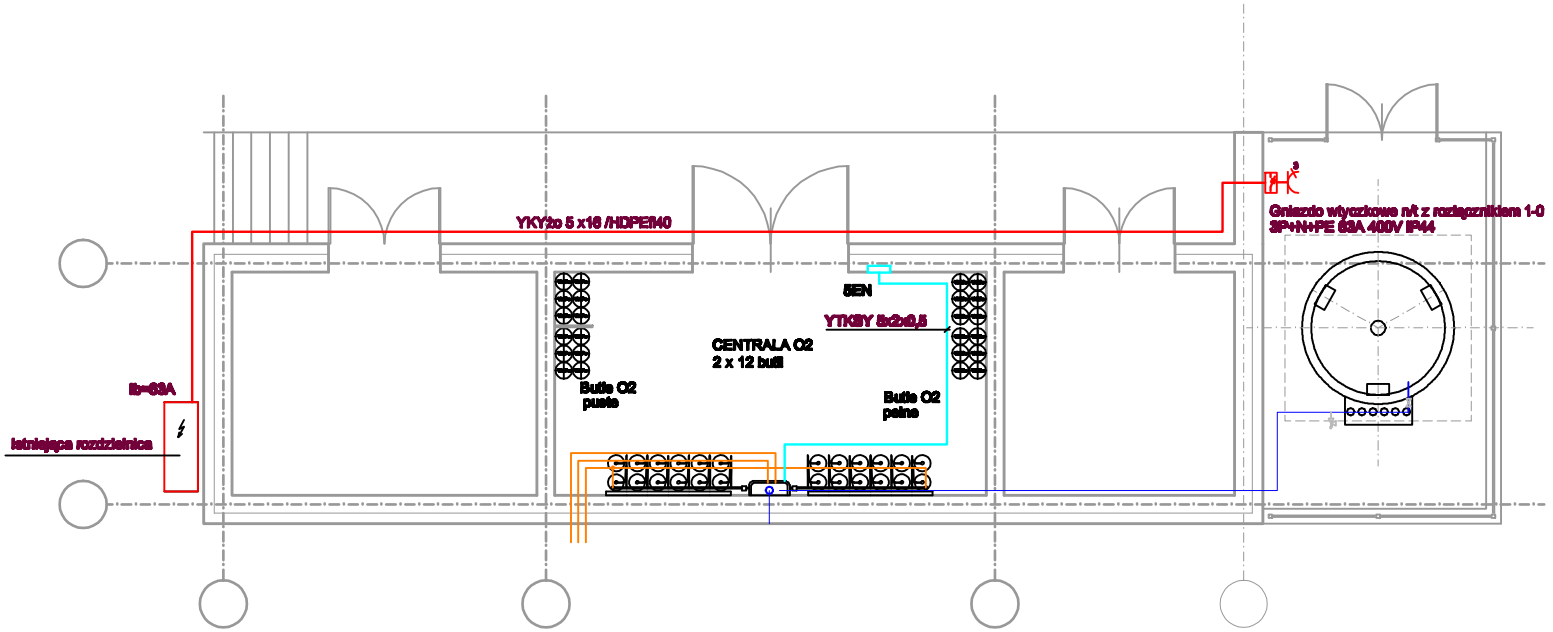

UWAGI

1. Kabel YKYżo 5x16 prowadzić w rurze ochronnej PVC grubościennej.
2. Gniazdo wtyczkowe z rozłącznikiem mocować na wys. 1,2m.
3. Przewód sygnałowy YTKSY prowadzić w rurze ochronnej PVC.
4. Gniazdo z rozłącznikiem osłonić przed bezpośrednim deszczem daszkiem z blachy stalowej.

TNS

BERMED SP. Z O.O. ZAKŁAD P-H
UL. OŻYNOWA 51
50-009Wrocław

Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACJI GAZW MEDYCZNYCH ŹRÓDEŁ GAZÓW MEDYCZNYCH

Zamawiający: UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Branża: ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: CENTRALA TLENU - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	MGR INŻ. WOJCIECH JURKOWSKI	51/ 51 WBPP	
Opracowanie			
Sprawdzający	MGR. INŻ ANDRZEJ BRYŚ	[illegible]	
Data: MAJ 2016		Skala: 1:50	Nr rysunku: 1-E7