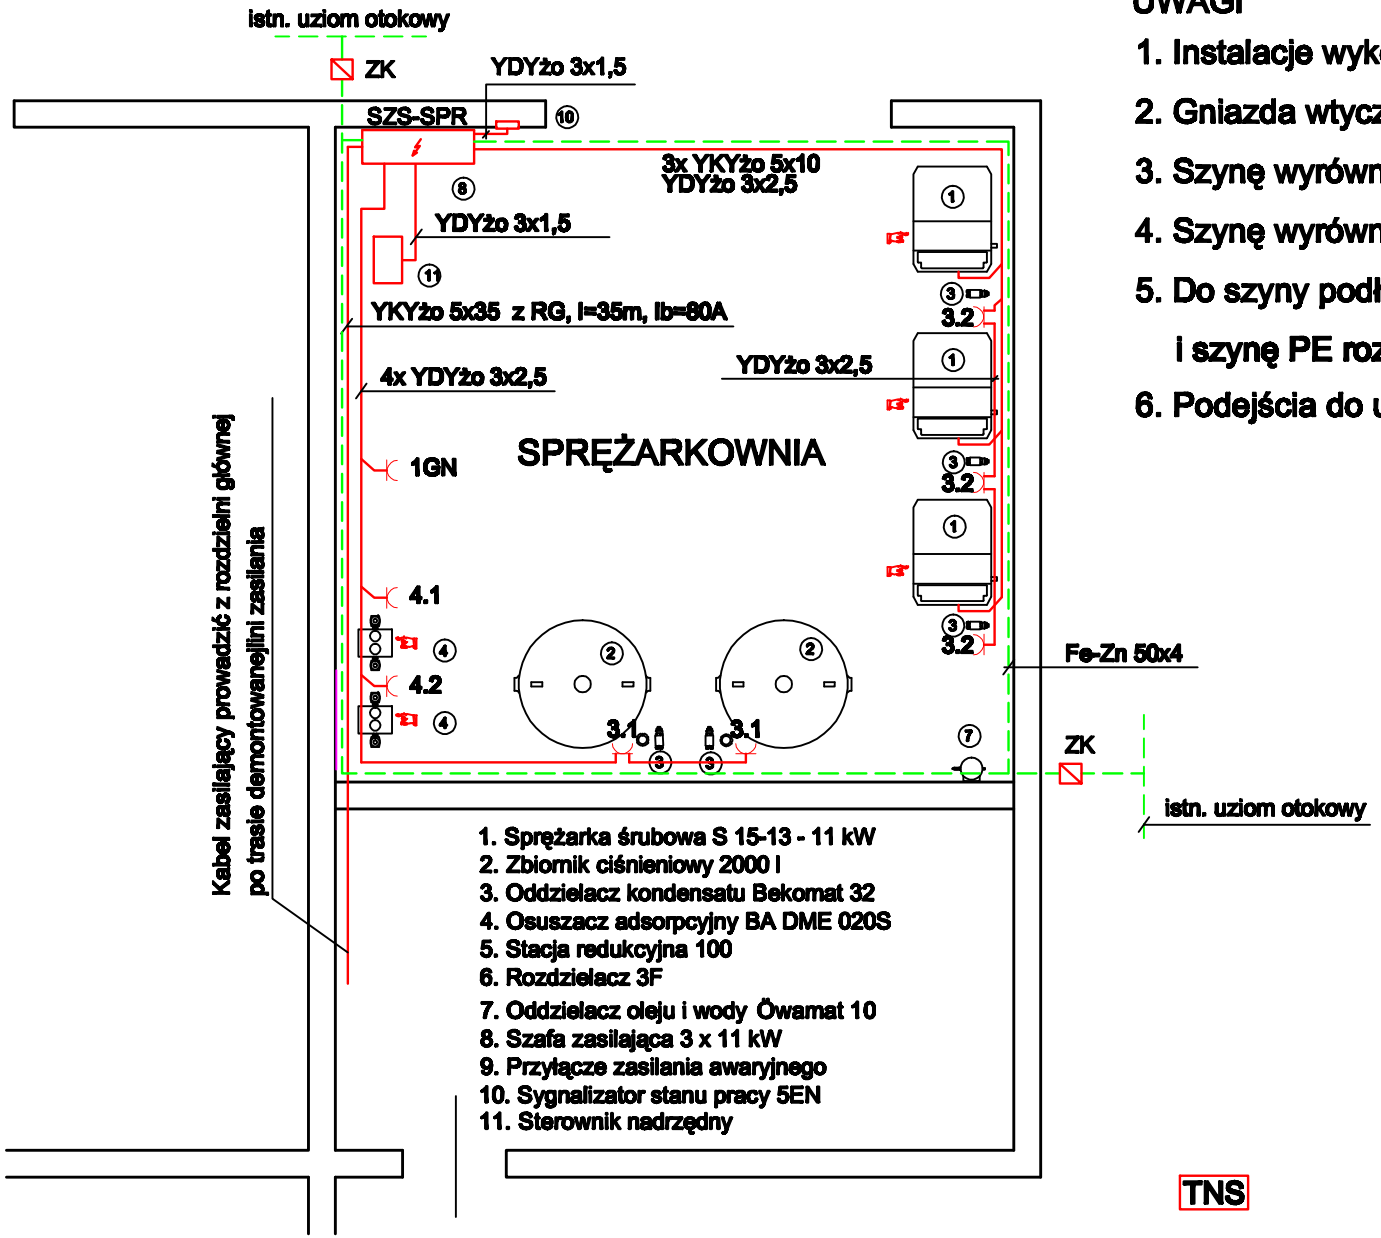

UWAGI

1. Instalacje wykonać nt w rurkach ochronnych PVC
2. Gniazda wtyczkowe mocować na wys. 0,3m
3. Szynę wyrównawczą Fe-Zn układać na wys. 0,2m
4. Szynę wyrównawczą połączyć z istn. otokiem odgromowym
5. Do szyny podłączyć wszystkie masy metalowe i szynę PE rozdzielnicy
6. Podejścia do urządzeń wykonać na kształtownikach "U44"

TNS

BERMED SP. Z O.O. ZAKŁAD P-H
UL. OŻYNOWA 51
50-009Wrocław

Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACJI GAZW MEDYCZNYCH ŹRÓDEŁ GAZÓW MEDYCZNYCH

Zamawiający: UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Branża: ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: STACJA SPRĘŻAREK - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	MGR INŻ. WOJCIECH JURKOWSKI	51/ 51 WBPP	
Opracował			
Sprawdzający	MGR. INŻ ANDRZEJ BRYŚ	[illegible]	
Data: MAJ 2016		Skala: 1:50	Nr rysunku: 1-E1