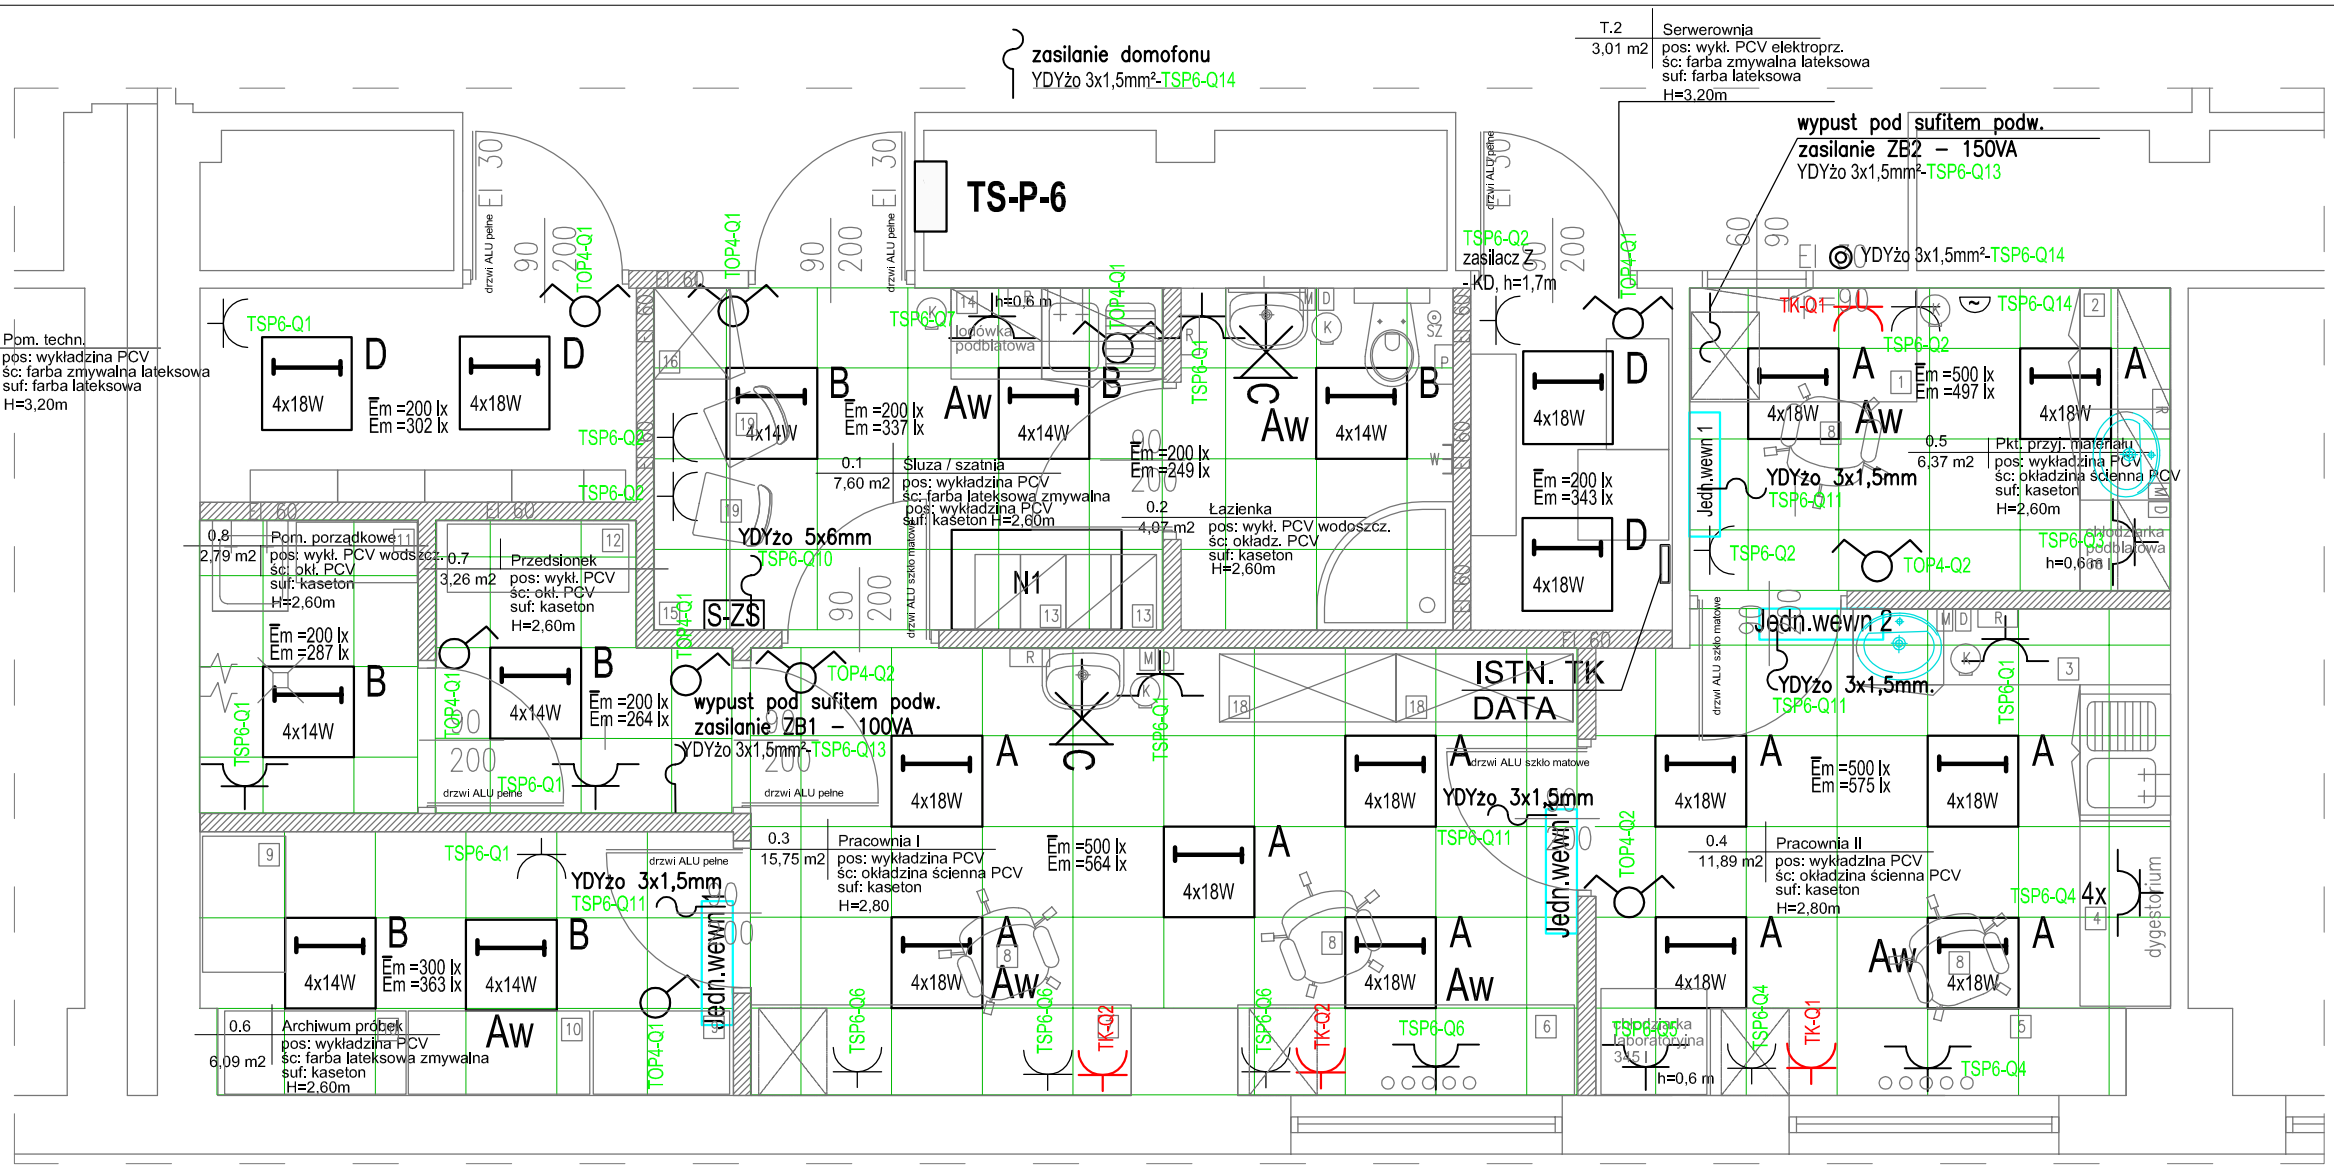

LEGENDA:

- A — OPRAWA MODUŁOWA, 4x18W, PAR SH IP65 np: ROMA , 4x18 W, PAR SH, IP65 firmy Plexiform
- B — OPRAWA MODUŁOWA, 4x14W, OPAL, IP54 np: QUASET, 4x14W, OPAL, IP54 firmy Plexiform
- C — PLAFON ŚCIENNY , 1x13W, IP66 NP. SOLAR NEW, 1x13W, IP66 firmy Plexiform
- D — OPRAWA NASTROPOWA, 4x18W, OPAL, IP20 np: TORINO, 4x18 W, OPAL, IP 20 firmy Plexiform
- Aw — Symbol **Aw** oznacza oprawę z inwertem TQ 180 1h - ośw. bezpieczeństwa i podstawowe Oprawa zasilana przewodem YDY 4x1,5 mm²
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, h = 1,4 m
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, h = 1,4 m
- GNIAZDO WTYKOWE P/T, IP 44, h = 1,1 m
- GNIAZDO WTYKOWE P/T, IP 20, h = 0,3 m
- PEL - 3x gn. 2P+Z z blokadą, DATA
- WYPUST ELEKTRYCZNY
- N1 — Centrala wentylacyjna N1 - ilość nawiewanego powietrza 1040m3/h, Filtr powietrza G4, nagrzewnica powietrza elektryczna moc cieplna 13,95kW, moc elektryczna 18kW, zasilanie 400V, wentylator moc 0,55kW, zasilanie 230V + współpraca z dwoma wentylatorami kanałowymi
- S-ZS — skrzynka zasilająco-sterujaca
- DZWONEK
- PRZYCISK DRZWONEK

Jedn.wewn 1 — Jednostka wewnętrzna AR07FSFPDGMNEU, moc chłodnicza 2,0kW, moc elektryczna 30W, zasilanie 230V, wymiary: [szer.xwys.xgłęb.]=820x286x205mm, masa 9,0kg

Jedn.wewn 2 — Jednostka wewnętrzna AR12FSFPDGMNEU, moc chłodnicza 3,5kW, moc elektryczna 40W, zasilanie 230V, wymiary: [szer.xwys.xgłęb.]=820x286x205mm, masa 9,0kg

A1 — Jednostka zewnętrzna AJ100FCJ5EH, moc chłodnicza 10,0kW, moc elektryczna 2,9kW, zasilanie 230V, wymiary: [szer.xwys.xgłęb.]=940x998x330mm, masa 74,5kg

A1 — YKYżo 3x2,5mm — TSP6-Q12

Widok PEL - montaż w kanale kablowym n/t: DLP 50x150 + pokrywa 2x65



1- 2xRJ45 kat. 6A
2 - 1 x RJ45 kat. 5e
3 - 3x 2P+Z, 230V, DATA
4 - 2x 2P+Z, 230V

UWAGA:

1. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo nx1,5mm² , 750V, p/t
2. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY: IP44
3. ZASILANIE PROJ. OBWODÓW WYPROWADZIĆ Z ISTN. ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ
4. OBWODY GNIAZD DATA WYPROWADZIĆ Z TK UMIESZCZONEJ W PUNKCIE DYSTRYBUCYJNYM DLA JEDNEGO OBW. PRZYŁĄCZYĆ 2 ZESTAWY PEL- MAX. 8 GNIAZD NA OBWÓD

meritum PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA **meritum**
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż. Ryszard Ślusarczyk		743/91 w spec. elektrycznej	07.2013	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. Tomasz Knapik			07.2013	Skala: 1:50
Sprawdził	inż. Bogdan Mitka		MAP/0055/POOE/2003 w spec. elektrycznej	07.2013	

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Szpital nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWACZĘŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA POTRZEBY PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ, ZLOKALIZOWANEJ NA PARTERZE BUDYNKU INSTYTUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35 (dz. ewid. 115/13 i 118/1).

LOKALIZACJA:
SPSZK nr 5 w Katowicach; ul. Ceglana 35, dz. nr 118/1, 115/13

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTR. WEWN-
RZUT PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **E1**