


LEGENDA

- Instalacja wentylacji nawiewnej
- Instalacja wentylacji wyciemnej
- Instalacja wentylacji czepni
- Instalacja wentylacji wyrzutni

CN-1-0
50 m³/h
CN-1/0
Ø100
H=3179

System - nr elementu
ilość powietrza naw. / wyw.
System / nr elementu
wymiar elementu
wysokość od osi kanału do poziomu 0

- przepustnica jednoprzeczyniowa
- kłapa ppoż.
- wentylator kanałowy
- Transfer powietrza

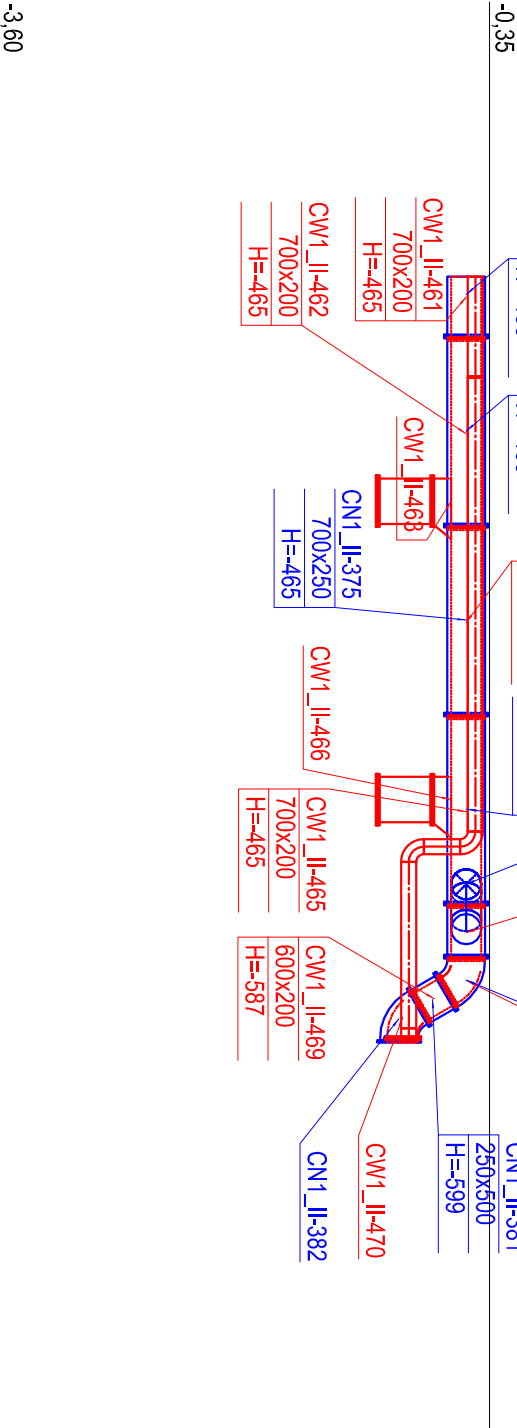

-3.60

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOŻNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTÉ NA RYSUNKU NALÉŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORĄZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTORÉIKOLWIEK CZÉŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTÉ BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILÓŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJÉTÉ A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.


Uwagi!

Podłączenie urządzeń technologicznych centralnej sterylizatorni oraz stacji uzdatniania wody dostosować do wytycznych technologa lub wybranego producenta.

Na rysunku nie pokazano instalacji istniejących nieużytkowanych. Istniejące instalacje wentylacji biegnące na kondygnacji piwnic w całości powinny zostać zdemontowane na poszczególnych etapach.

Zgodnie z zapewnieniami inwestora, zdana z istniejących instalacji nie obsługuje pomieszczeń na kondygnacji parteru.

Projektowane odejścia instalacji wentylacji dla poszczególnych zaślepić i później wykorzystać przy budowie danego etapu inwestycji.

<div><div>meritum</div><div>grupa budowlana</div></div>					m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13				
Projektował	mgr inż. Piotr Pleń		MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specyfności instalacyjnej	Stadium: PW	Inwestor: UNIWESYTECIE CENTRIUM KLINICZNE Im. Prof. K. Giebeliego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Cegielna 35, 40-052 Katowice				
Opracował	inż. Tomasz Pawłowski				Inwestycja: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWESYTECZNEGO CENTRIUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIEBLSKIEGO SJM W KATOWICACH PRZY UL. CEGIELNEJ 35."				
Sprawdził	mgr inż. Adam Glowacz		SLK/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w specyfności instalacyjnej	Data 07.2016	Skala: 1:50	Lokalizacja: UNIWESYTECIE CENTRIUM KLINICZNE Im. Prof. K. Giebeliego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Cegielna 35, 40-052 Katowice			
Nazwa rysunku: PRZEKROJE instalacja wentylacji- ETAP II					Branża: INSTALACJE SANITARNE				
Nr rys.:					W/II/02				