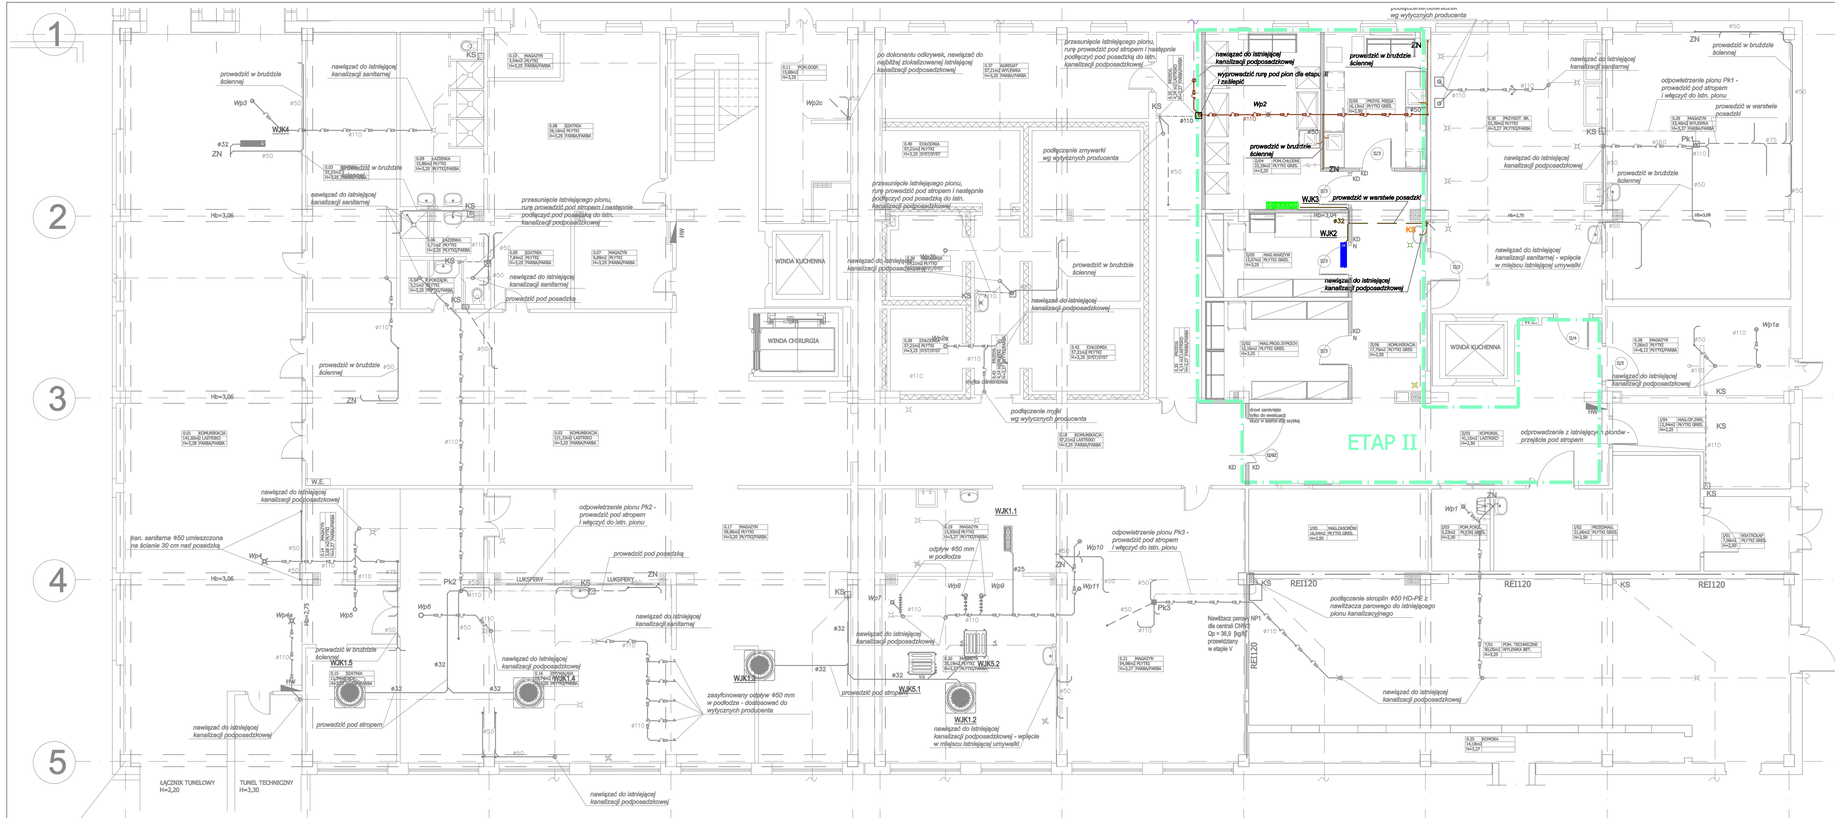

Legenda:

- Kanalizacja prowadzona pod posadzką
- Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
- Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna prowadzona pod stropem
- Kanalizacja sanitarna - przewody odpowietrzające
- Odprowadzenie skroplin
- Pk1 — Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- Wp — Wpust kanalizacyjny
- ZN — Zawór napowietrzający
- KS — Istniejący pion instalacji kanalizacji
- Istniejąca kratka ściekowa
- Istniejąca kratka ściekowa do likwidacji
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- Istniejąca kanalizacja sanitarna podposadzkowa (wg udostępnionej dokumentacji projektowej)
- Istniejąca kanalizacja przemysłowa podposadzkowa (wg udostępnionej dokumentacji projektowej)
- PPOŻ. — Przejście ppoż.

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. BZBLI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB EWENTUALNIE NIEUJĘTE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

Uwaga!
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować gotowe rozwiązania, posiadające odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia!

Odprowadzenie skroplin wykonać z rur i kształtek PVC łączonych systemem klejonym i wlączać do najbliższych pionów i przewodów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odejść kanalizacyjnych pod umywalką poprzez syfon z podłączeniem do pralki.

Lokalizacja klimatyzatorów wg projektu wentylacji i klimatyzacji.

Istniejące rurociągi oraz piony kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zlokalizowano na podstawie wizji lokalnej.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych dokonać odkrywki istniejącej kanalizacji podposadzkowej i dostosować wpięcia projektowanych instalacji do jej zweryfikowanego przebiegu.

Pokazane na rysunku wpięcia do kanalizacji sprzętów kuchennych ze zmywalni i pomieszczeń obróbki należy zweryfikować na budowie po dokonaniu odkrywki i doprowadzić do istniejącej kanalizacji tłuszczowej połączonej na zewnątrz budynku z separatorem tłuszczu. W razie braku możliwości podpięcia do kanalizacji tłuszczowej da w/w sprzętów należy przewidzieć podziewowe separatory tłuszczów.

Podłączenie urządzeń technologicznych centralnej sterylizatorni i stacji uzdatniania wody oraz sprzętów kuchennych dostosować do wytycznych technologa lub wytwórcego producenta.

Podłączenie wyposażenia specjalistycznego zmywalni przyjęto standardowo. Należy zweryfikować przyjęte rozwiązania na etapie Inwestycji przed zamówieniem konkretnego urządzenia.

Istniejące niewykorzystywane wpusty podłogowe oraz podejścia kanalizacji podposadzkowej należy zaślepić. Istniejące wykorzystywane wpusty, w przypadku złego stanu technicznego, należy wymienić.

Istniejące podejścia i wpięcia kanalizyjne z poziomu parteru prowadzone pod stropem kondygnacji objęte opracowaniem, pozostają bez zmian.

Trasy istniejącej kanalizacji podposadzkowej przyjęto na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej nr S.2077.7.51.0, lokalizację oraz typ kanalizacji zweryfikować na budowie.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Piotr Pień	
Opracował	mgr inż. Izabela Szczypa	
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz	

Podpis

Nr uprawnień: MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej; SLK/4150/PWOS/12 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

Data: 07.2016

Stadium: PW

Skala: 1:100

Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja: "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO NA BLOK PORODOWY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, BLOKU OPERACYJNEGO NA INTENSYWNY NADZÓR POOPERACYJNY ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO NA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH-PRZY UL. CEGLANEJ 35" BL. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚUM W KATOWICACH-PRZY UL. CEGLANEJ 35"

Lokalizacja: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku: **RZUT PIWNIC - instalacja kanalizacji - ETAP II**

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**

Nr rys.: **WK/II/02**