

- LEGENDA
- Instalacja wentylacji nawiewnej
 - Instalacja wentylacji wywiewnej
 - Instalacja wentylacji czepni
 - Instalacja wentylacji wyrzutni

CN-1+0
50 m3/h

CN-1/0
Ø100
H=3179

System - nr elementu
ilość powietrza naw. / wyw.
System / nr elementu
wymiar elementu
wysokość od osi kanału do
poziomu 0

przepustnica jednopłaszczyznowa

klapa ppoz.

wentylator kanałowy

Transfer powietrza

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW, ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPIOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOŻNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYCH INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILIOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SA PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJĘTE A KONIECZNE DO PRAWDIŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.


Uwaga!

Podłączenie urządzeń technologicznych centralnej sterylizatorni oraz stacji uzdatniania wody dostosować do wytycznych technologa lub wybranego producenta.

Na rysunku nie pokazano instalacji istniejących nieużytkowanych. Istniejące instalacje wentylacji biegnące na kondygnacji piwnic w całości powinny zostać zdemontowane na poszczególnych etapach.

Zgodnie z zapewnieniami inwestora, żdana z istniejących instalacji nie obsługuje pomieszczeń na kondygnacji parteru.

Projektowane odcięcia instalacji wentylacji dla poszczególnych zaślepić i późnej wykorzystać przy budowie danego etapu inwestycji.

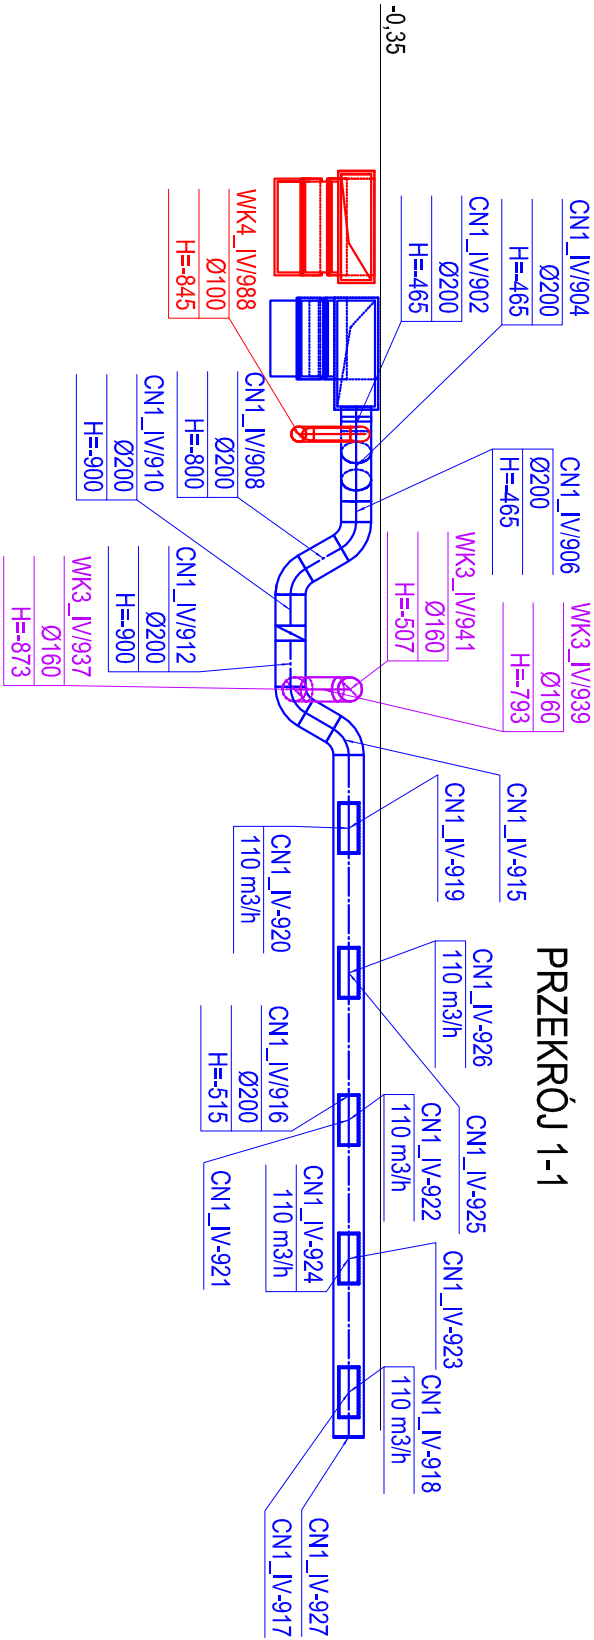

PRZEKRÓJ 1-1

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <div><div><div></div><div>meritum</div><div>grupa budowlana</div></div></div> | | | <div><div><div>meritum</div><div>Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,</div><div>31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13</div></div></div> | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|------------------|--|---|--|
| Projektował | mgr inż. Piotr Pleń | | MAP/0077/PWOS/03 | | Stadium: PW | | Inwestor: UNIWERSYTECNE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Giebelago ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Ogólna 55, 41-502 Katowice | |
| Opracował | Inż. Tomasz Pawłowski | | Instalacyjnej | | Skala: 1:50 | | Inwestycja: "REZERWOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA TERENIE UNIWERSYTECZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO III. PROF. K. GIEBELSKIEGO SŁIM W KATOWICACH PRZY UL. CEGJANIEJ 35." | |
| Sprawdził | mgr inż. Adam Glowacz | | SLK/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w specjałności Instalacyjnej | | Data: 07.2016 | | Lokalizacja: UNIWERSYTECNE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Giebelago ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Cegjana 35, 41-502 Katowice | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| Nazwa rysunku: | | PRZEKROJE Instalacja wentylacji- ETAP IV | | Branża: INSTALACJE SANITARNE | |
| | | | | Nr rys.: W/IV/02 | |