



# INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI - RZUT PRZYZIEMIĄ

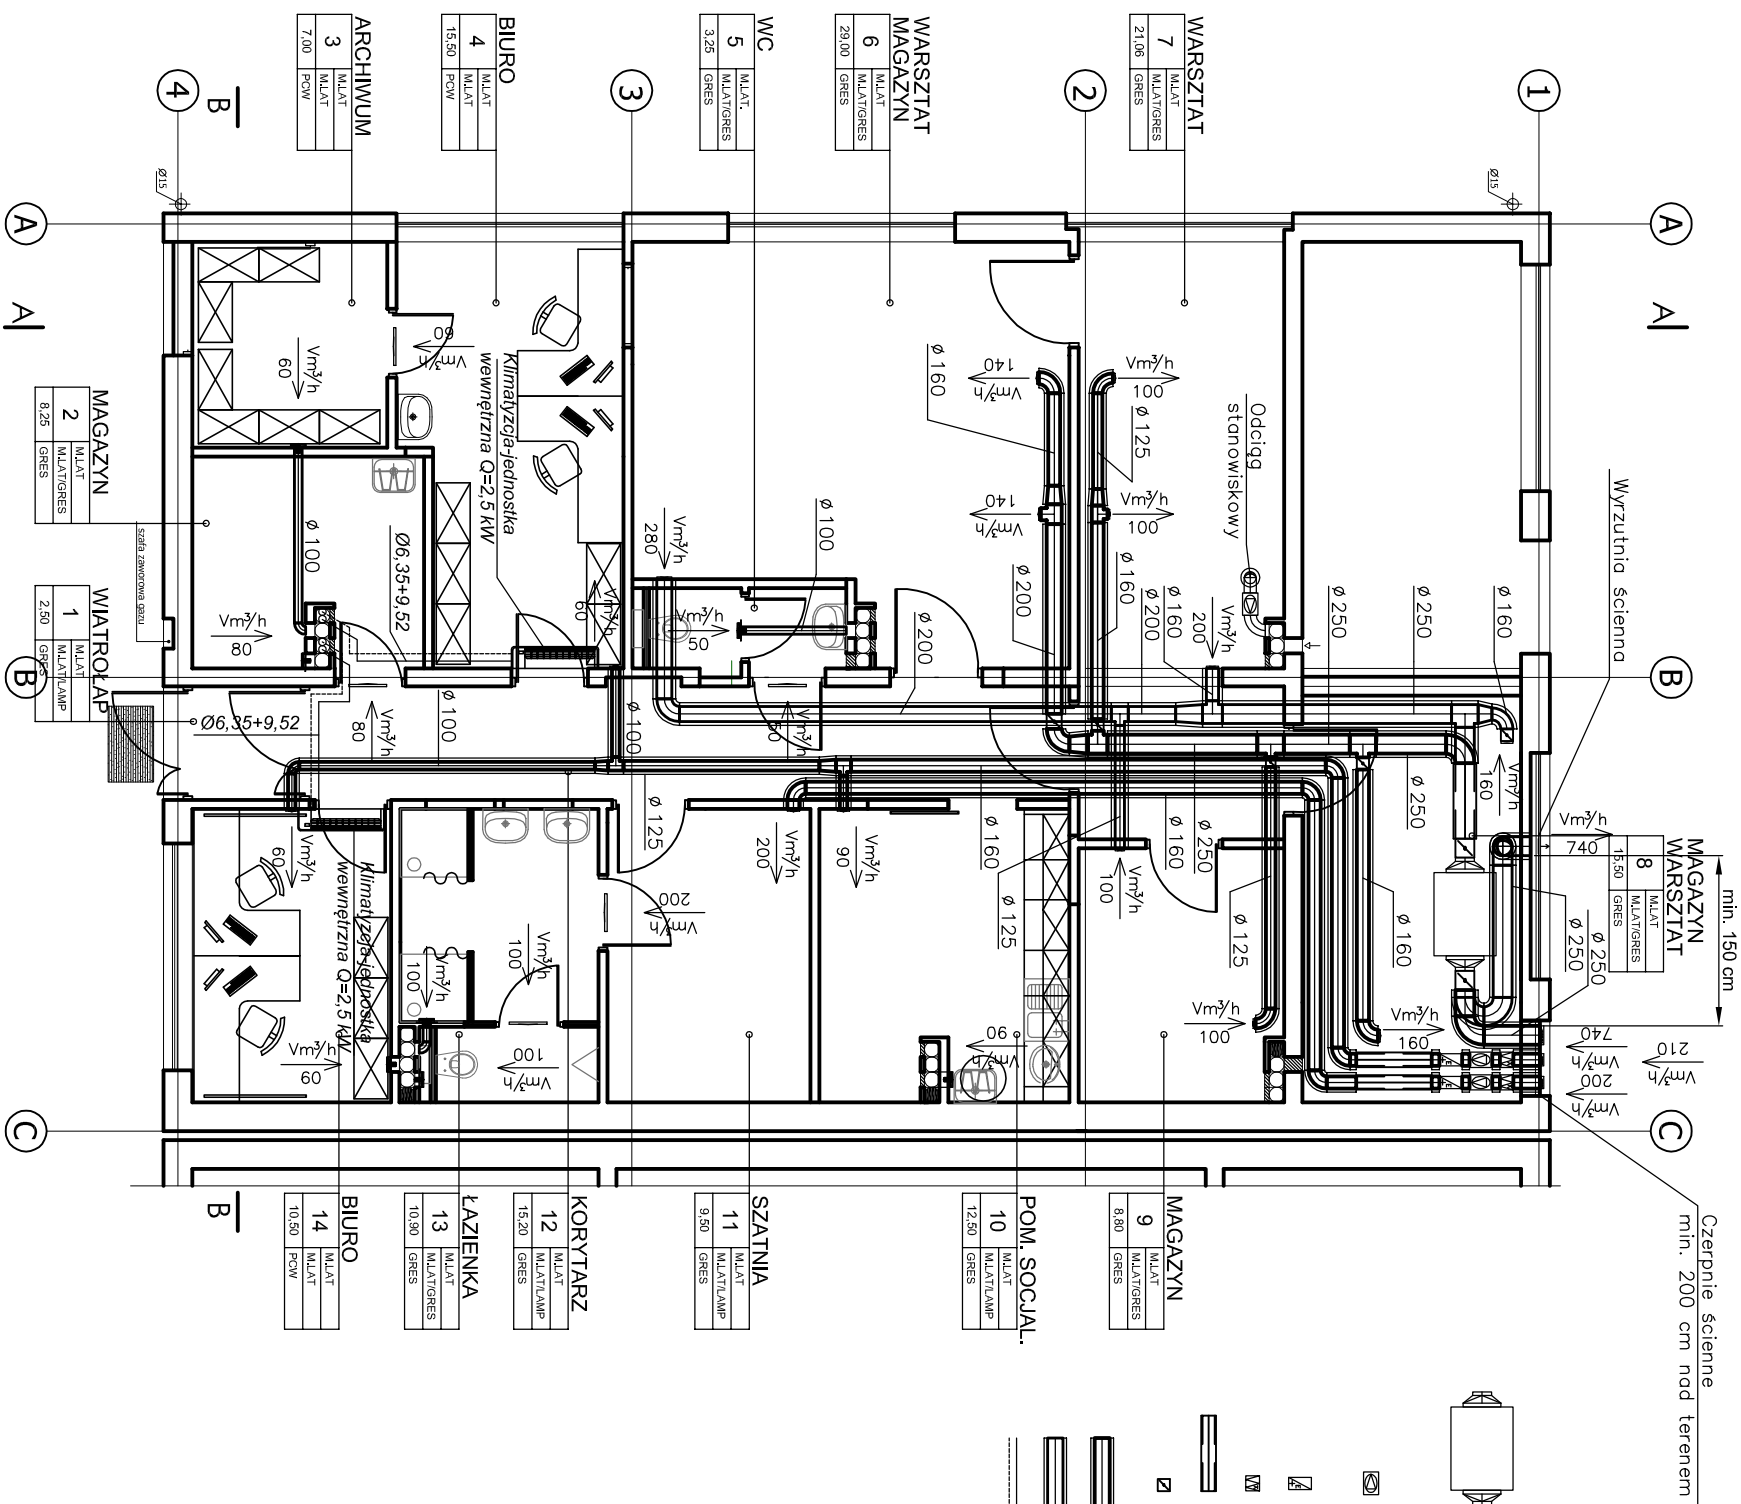

Centrala nawiewno-wyiewna V=740 m<sup>3</sup>/h

np KK-800-EKE  
wymiar: 1100x820x730

ventilatory:  $2 \times 312$  W, 1

ogrzewanie 2,4 kW, 1x230V/50 Hz

Wentylator kanałowy 220 m<sup>3</sup>/h Ø16

44 W, 1x230V/50 Hz np. TD500/160

Narzędzownica kanałowa Ø160

3.3 kW, 3x400V/50 Hz np.CV16

Filter kanałowy Ø160

1111 KALINOWY PRÓC

Trumik akustyczny  $L=1,0$  m

Przenikstnica reallacynin


1. *Explain the importance of the following factors in the development of a country's economy:*

## Nawiew

IN WHICH

## Wywiew

Czytnik chłodniczy

<p>"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15          tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388</p>		
<p>Uniweryteckie Centrum Onkologii i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach</p>		
INWESTOR:		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	<p><b>Katowice, ul. Ceglana 35, dz. nr 115/13, 118/1, 116/1, 117/25</b></p>	
TEMAT:	<p>PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH PO DAWNEJ "ZWIERĘTARNI" NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH ORAZ WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ BADAŃ Z FOCZEKALNI POBYTU DZIENNEGO ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ W BUDYNKU INSTYTUTU</p>	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr GORYCZKA	DATA: 02.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz CEJNY	SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	<p><b>INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARTERU</b>  <b>(BUDYNEK ZWIERZĘTARNI)</b></p>	NR RYS.: IS-6