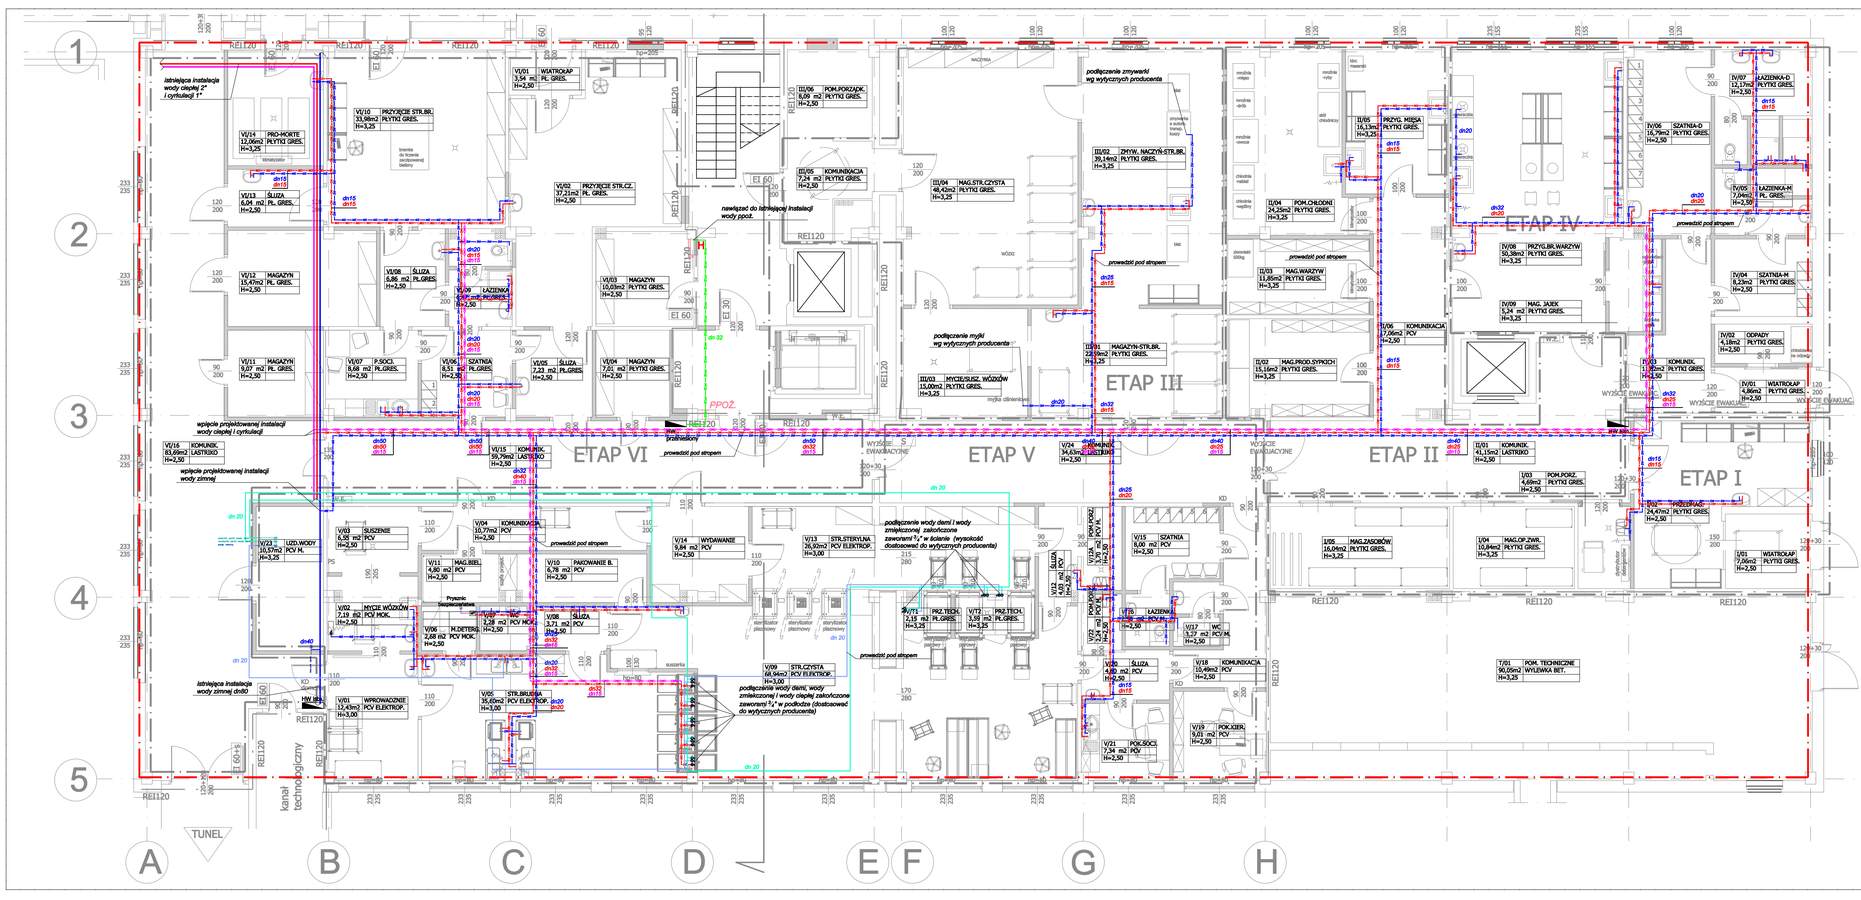

Legenda:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Woda ppoż.
- Woda zimna zmiękczona
- Woda demi

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE ILUB WYMAGANIA PODANE W KTÓRYCHKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJĘTE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I BEZ FUNKCJONOWANIA.

Uwaga!
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować gotowe rozwiązania, posiadające odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia!

Istniejące rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zlokalizowano na podstawie wizji lokalnej.

Podłączenie urządzeń technologicznych centralnej sterylizatorni oraz stacji uzdatniania wody dostosować do wytycznych technologa lub wybranego producenta.

Podłączenie wyposażenia specjalistycznego zmywalni przyjęto standardowo. Należy zweryfikować przyjęte rozwiązania na etapie inwestycji przed zamówieniem konkretnego urządzenia.

ZAKRES OPRACOWANIA

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Piotr Pień	Podpis	
Opracował	mgr inż. Izabela Szczypa	Nazwisko	
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz		

Nr rozwiązań	MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej SLK/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Data	04.2016
Stadium:	PB
Skala:	1:100

Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU NR 4A PRZY PORADNI CENTRALNEJ, PIĘTRU SZYBU ŻŁOBKOWEGO ORAZ ZLOKALIZOWANIEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."

Lokalizacja: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku: **RZUT PIWNIC - instalacja wody**

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**

Nr rys.: **WK/01**